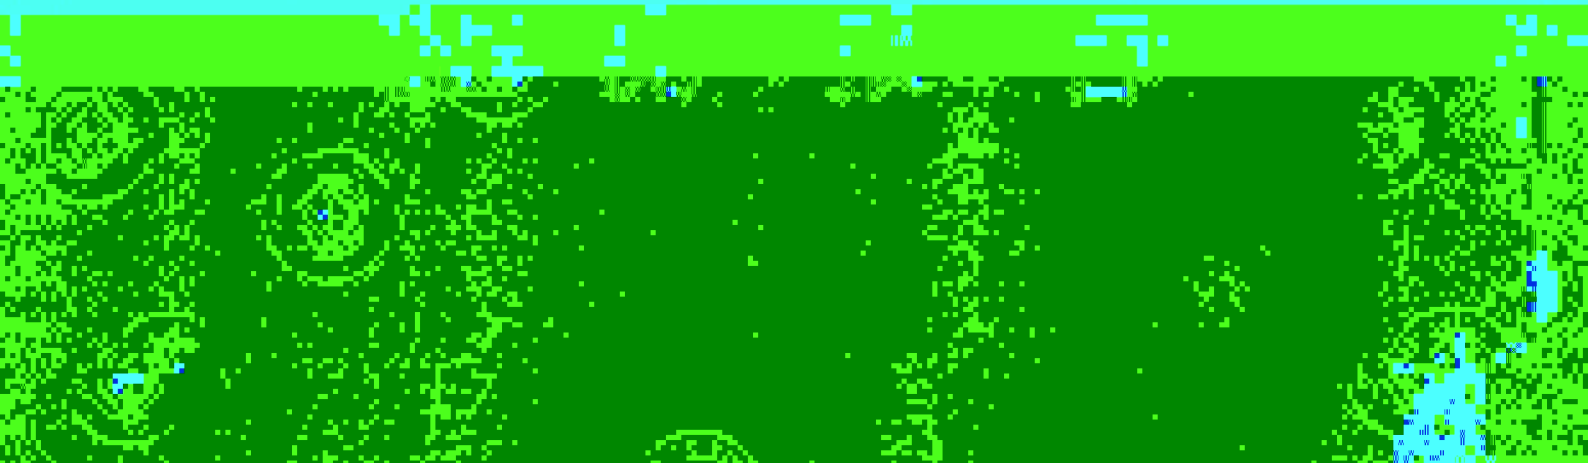




180612056001



项目来源:

中源检测技术有限公司承接

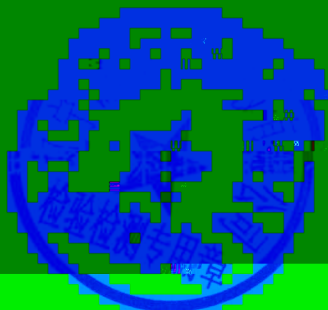
检测项目:

检测地点:

检测时间:

检测人员:

检测单位: 中源检测技术有限公司



[illegible][illegible]



检测报告编号

辽宁锦环检测科技有限公司

报告编号: LNHJ"66"190820"001

检测报告

检测依据:

GB 17350-2009《危险化学品目录(2015版)》

序号	样品名称	规格/浓度	检测项目	检测结果	判定
1	1.1	1.1.1	第一次	0.01	合格
			第二次	0.01	合格
			第三次	0.01	合格
			第四次	0.01	合格
2	2.1	2.1.1	第一次	0.01	合格
			第二次	0.01	合格
			第三次	0.01	合格
			第四次	0.01	合格
3	3.1	3.1.1	第一次	0.01	合格
			第二次	0.01	合格
			第三次	0.01	合格
			第四次	0.01	合格

序号	样品名称	规格/浓度	检测项目	检测结果	判定
4	4.1	4.1.1	第一次	0.01	合格
			第二次	0.01	合格
			第三次	0.01	合格
			第四次	0.01	合格
5	5.1	5.1.1	第一次	0.01	合格
			第二次	0.01	合格
			第三次	0.01	合格
			第四次	0.01	合格
6	6.1	6.1.1	第一次	0.01	合格
			第二次	0.01	合格
			第三次	0.01	合格
			第四次	0.01	合格
7	7.1	7.1.1	第一次	0.01	合格
			第二次	0.01	合格
			第三次	0.01	合格
			第四次	0.01	合格
8	8.1	8.1.1	第一次	0.01	合格
			第二次	0.01	合格
			第三次	0.01	合格
			第四次	0.01	合格
9	9.1	9.1.1	第一次	0.01	合格
			第二次	0.01	合格
			第三次	0.01	合格
			第四次	0.01	合格
10	10.1	10.1.1	第一次	0.01	合格
			第二次	0.01	合格
			第三次	0.01	合格
			第四次	0.01	合格



检测报告

检测点号	检测项目	检测日期	检测频次	检测浓度 mg/m ³	扬尘排放量 Nm ³ /h	扬尘速率 kg/h

[illegible][illegible]



检测点位	检测项目	检测时间	检测频次	检测结果
2#下风向	颗粒物	2019.05.29	第一次	0.173
3#下风向	颗粒物	2019.05.29	第二次	0.191
4#下风向	颗粒物	2019.05.29	第三次	0.173

注: 1. 检测结果单位为 mg/m³;

2. 检测结果单位为 mg/m³;

2019.05.29

2019.05.29	2#下风向	0.186	0.245	0.233	0.173	0.191	颗粒物
	3#下风向	0.304	0.262	0.270	0.200		
	4#下风向	0.203	0.187	0.193	0.173		
	5#下风向	0.186	0.186	0.186	0.186		
	6#下风向	0.186	0.186	0.186	0.186		
	7#下风向	0.186	0.186	0.186	0.186		
	8#下风向	0.186	0.186	0.186	0.186		
	9#下风向	0.186	0.186	0.186	0.186		
	10#下风向	0.186	0.186	0.186	0.186		
	11#下风向	0.186	0.186	0.186	0.186		
	12#下风向	0.186	0.186	0.186	0.186		



桩基检测报告


C-2 旋挖钻孔桩

单位: mm

检测位置	检测日期	检测项目	检测人	审核人	检测单位	检测地点
桩基检测	2019.05.25	承载力	王XX	李XX	锦环检测	XX路XX号

工程名称: XX工程

桩基编号	厂房地基	检测日期: 2019.05.25	检测人: 王XX	审核人: 李XX	检测单位: 锦环检测	检测地点: XX路XX号
------	------	------------------	----------	----------	------------	--------------

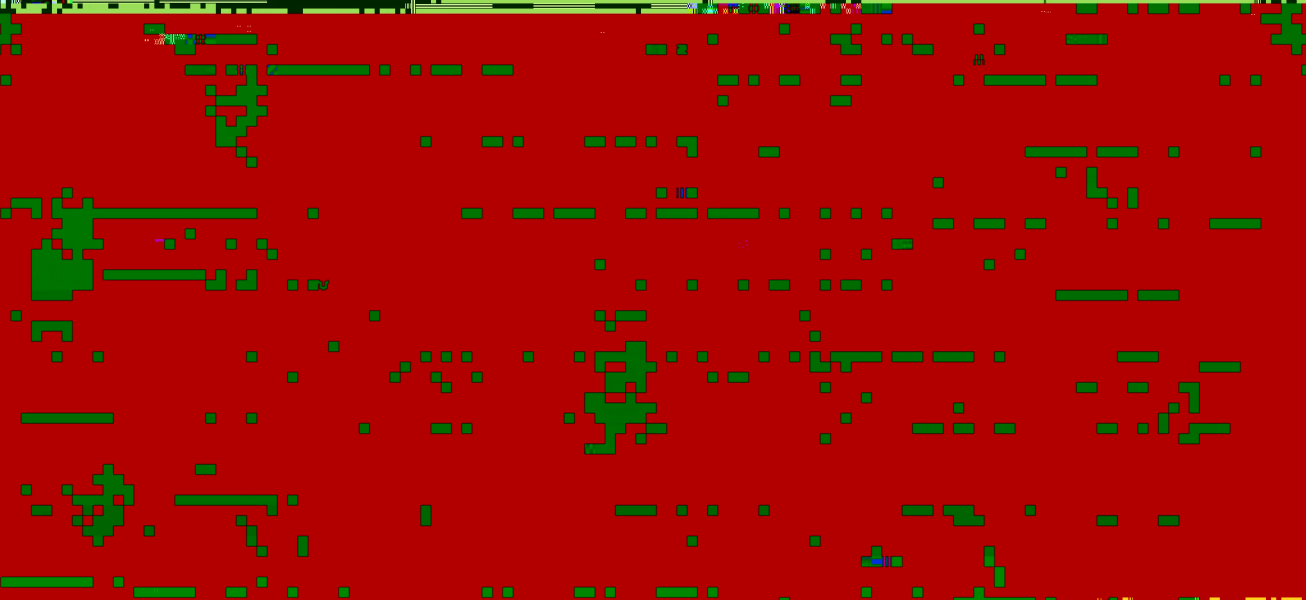

检测结论:

检测项目	检测结果	检测单位	检测人	审核人	检测日期	检测地点
承载力	1000kN	锦环检测	王XX	李XX	2019.05.25	XX路XX号
桩身完整性	完好	锦环检测	王XX	李XX	2019.05.25	XX路XX号
桩身混凝土强度	C30	锦环检测	王XX	李XX	2019.05.25	XX路XX号
桩身钢筋保护层厚度	20mm	锦环检测	王XX	李XX	2019.05.25	XX路XX号

检测人: 王XX	审核人: 李XX	检测单位: 锦环检测	检测日期: 2019.05.25	检测地点: XX路XX号
----------	----------	------------	------------------	--------------



(一) 无组织废气检测点位示意图







废气收集点

检测报告

附表 1:

有组织废气检测项目分析方法及仪器设备

序号	检测项目	分析方法	检测仪器	仪器型号	方法检出限
1	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 639-2017	气相色谱仪	GC-4400A	0.07mg/m ³
2	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定方法》 (第四版)GB 3095-2012 附录 III W	二氧化硫测定仪	EM-3088	

源香烟 	固定污染源排气中源香烟的测定 	智能烟少 				
--	---	---	---	---	--	---



检测报告

检测项目		检测依据		检测结果	判定
1. 检测项目: 混凝土、砂浆抗压强度	检测部位: 基础梁底、主梁上部	GB 50204-2015	GB 50204-2015	1. 混凝土抗压强度: 28.5 MPa	合格
				2. 砂浆抗压强度: 10.5 MPa	合格
2. 检测项目: 钢筋保护层厚度	检测部位: 基础梁底、主梁上部	GB 50204-2015	GB 50204-2015	1. 钢筋保护层厚度: 25mm	合格
				2. 钢筋保护层厚度: 20mm	合格
3. 检测项目: 钢筋截面面积	检测部位: 基础梁底、主梁上部	GB 50204-2015	GB 50204-2015	1. 钢筋截面面积: 1000mm ²	合格
				2. 钢筋截面面积: 800mm ²	合格
4. 检测项目: 钢筋间距	检测部位: 基础梁底、主梁上部	GB 50204-2015	GB 50204-2015	1. 钢筋间距: 200mm	合格
				2. 钢筋间距: 150mm	合格
5. 检测项目: 钢筋锚固长度	检测部位: 基础梁底、主梁上部	GB 50204-2015	GB 50204-2015	1. 钢筋锚固长度: 35d	合格
				2. 钢筋锚固长度: 30d	合格

检测项目	检测部位	检测依据	检测结果	判定
1. 检测项目: 混凝土抗压强度	检测部位: 基础梁底、主梁上部	GB 50204-2015	GB 50204-2015	合格
2. 检测项目: 钢筋保护层厚度	检测部位: 基础梁底、主梁上部	GB 50204-2015	GB 50204-2015	合格
3. 检测项目: 钢筋截面面积	检测部位: 基础梁底、主梁上部	GB 50204-2015	GB 50204-2015	合格
4. 检测项目: 钢筋间距	检测部位: 基础梁底、主梁上部	GB 50204-2015	GB 50204-2015	合格
5. 检测项目: 钢筋锚固长度	检测部位: 基础梁底、主梁上部	GB 50204-2015	GB 50204-2015	合格

检测单位: 锦环检测